


## POZ KV - krovni vijenac

$L_{uk} = 63 \text{ m}$

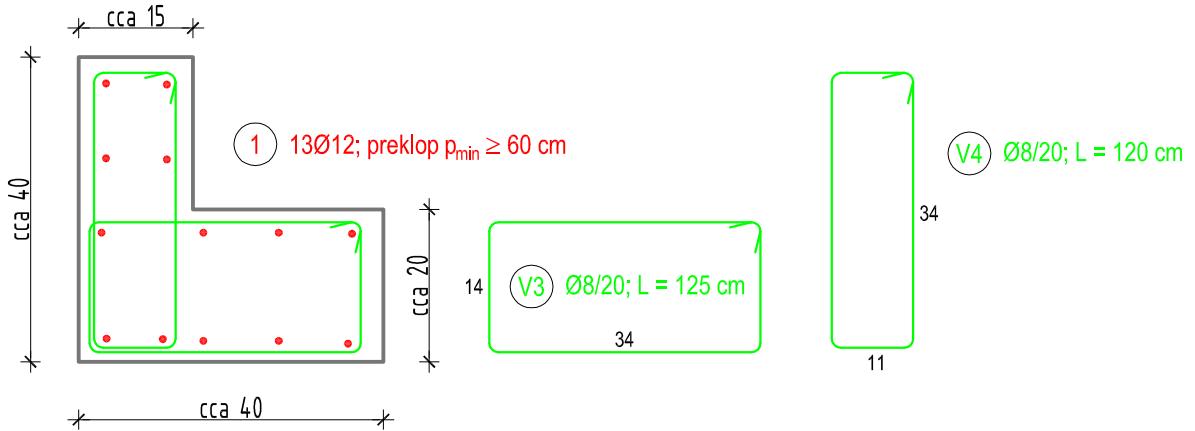

### Napomene:

- Beton C 25/30; Armatura B 500B
- Zaštitni sloj  $a=a'=3 \text{ cm}$ .
- Sve kote uzeti na licu mjesta.
- Iskaz armature prikazan u Sveukupnom iskazu.



Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu  
Matice hrvatske 15, 21000 Split [www.gradst.hr](http://www.gradst.hr)

naručitelj:	Općina Sutivan, Trg dr. Franje Tuđmana 1 21403 Sutivan
građevina:	REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAČ-PLASTIKE na k.č. 9099, k.o. Sutivan
glavni projektant:	Dario Gabrić, dipl.ing.arh. ZOP IZV-019/2018
projektant arhitekture:	Dario Gabrić, dipl.ing.arh.
projekt:	IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE TD 1320B-06i/18, 7/2018.
projektant konstrukcije:	dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ.
suradnici:	Đ. Nižetić, dipl.ing.građ.; dr. sc. I. Balić, dr. sc. H. Smoljanović P. Šunjić, mag.ing.aedif.; I. Vlahović, dipl.ing.građ.; A. R Budimir, bacc.ing.aedif.
sadržaj:	POZ KV - krovni vijenci
	mjerilo: M 1:10 list: AR-13